
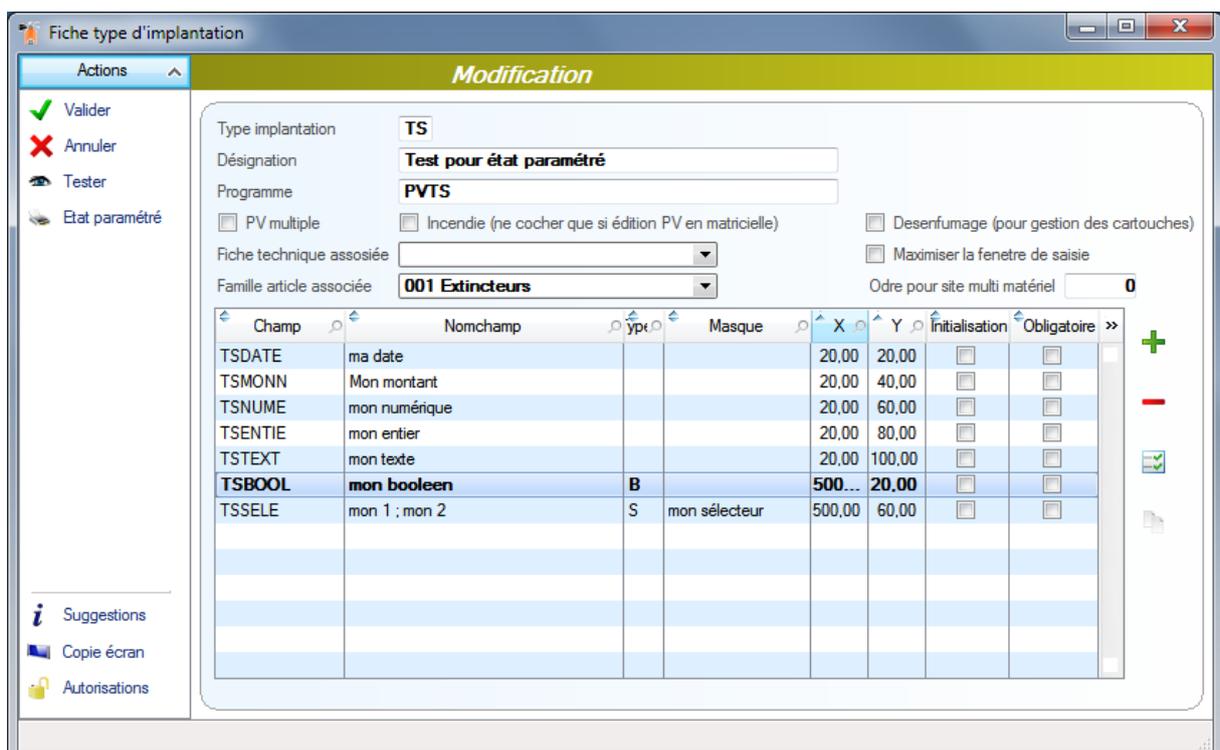


## Etats techniques paramétrés V24

Avant toute chose, les états techniques rapport et BV (extincteurs, RIA, Blocs de secours...) ne sont aujourd'hui paramétrables que dans le corps du document. L'entête et le pied restent standards. S'ils ne conviennent pas, la création d'états spécifiques est la seule solution. De plus cet édition sera forcément en mode paysage.

Il est donc possible de paramétrer un état part type d'implantation.

### Menu/ Base de donnée/Type d'implantation

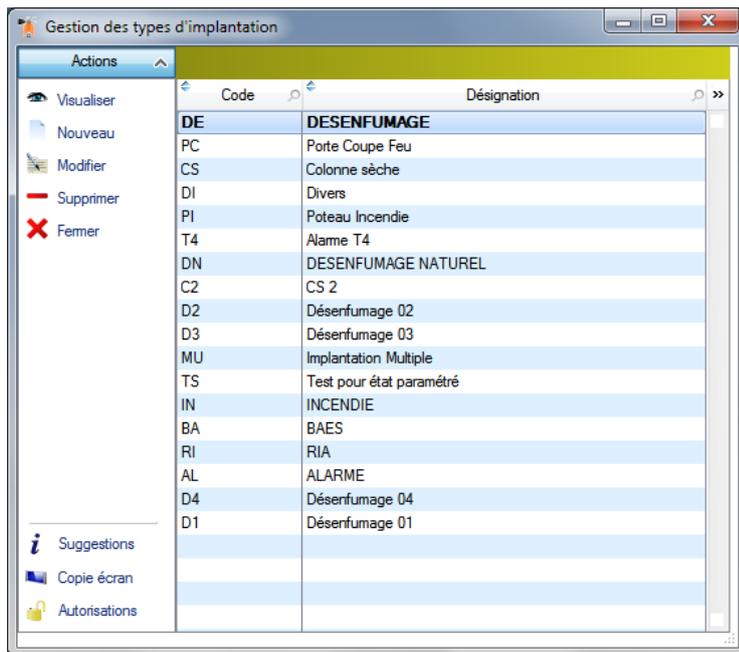


Les champs qui seront disponibles dans le corps de l'état seront tous les champs disponibles du parc, les champs spécifiques aux implantations et les actions autorisées pour la famille définie dans le type d'implantation

**Les champs du parc (tous les types d'implantation)**

DETAIL_IMPLANTATION.Numero	N° extincteur
DETAIL_IMPLANTATION.CodeArticle	Code article
DETAIL_IMPLANTATION.EtatActuel	Etat à l'instant T
DETAIL_IMPLANTATION.AnnéeMiseEnService	Année mise en service
DETAIL_IMPLANTATION.AnnéeMiseEnServiceCO2	Année mise en service pour les CO <sup>2</sup> si géré
DETAIL_IMPLANTATION.AnnéeRERF	Année dernière action
DETAIL_IMPLANTATION.AnnéeDernièreFac	Année dernière facturation
DETAIL_IMPLANTATION.CodeEmplacement	Code emplacement (niveau)
DETAIL_IMPLANTATION.LibelleEmplacement	libellé emplacement
DETAIL_IMPLANTATION.NumEroMECenCours	N° MEC en cours
DETAIL_IMPLANTATION.NumeroLigne	N° ligne
DETAIL_IMPLANTATION.Codemarque	Marque
DETAIL_IMPLANTATION.Lot	N° lot
DETAIL_IMPLANTATION.cOMMentaire	Commentaire (observation)
DETAIL_IMPLANTATION.NbreVerifAPrendre	Nbre vérif à prendre
DETAIL_IMPLANTATION.CodeRegroupement	Regroupement facture
DETAIL_IMPLANTATION.vérifieALaDerniereVisite	Dernière visite effectuée
DETAIL_IMPLANTATION.DateCompleteMS	Date compète mise en service
DETAIL_IMPLANTATION.ModifiePostVerification	Modifier par facturation MEC

**Les champs spécifiques des implantations** : vous pouvez créer tous ceux que vous voulez.

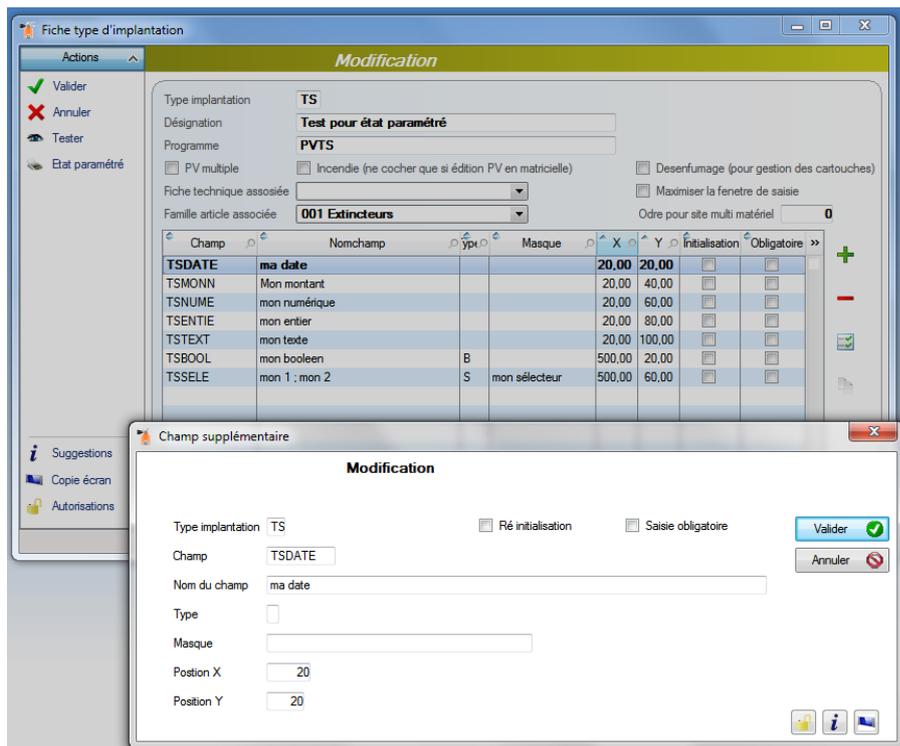

Il faut donner un nom à la donnée (ici TSDATE), un désignation à ce champ (ici ma date), le type, éventuellement un masque de saisie (contacter Inter Actif si besoin) et la position dans l'onglet des données spécifiques du parc.

X = abscisses

Y = ordonnées

Type

Vide = standard (texte)

B = case à cocher

S = sélecteur

Pour un sélecteur, les valeurs importantes sont les choix. Ils sont séparés par un « ; »

Champ supplémentaire

### Modification

Type implantation   Ré initialisation  Saisie obligatoire

Champ

Nom du champ

Type

Masque

Position X

Position Y

Voici l'exemple dans le parc

Détail implantation

**Implantation n° 1 EXTINCTEUR 6 LITRES EAU PULVERISE AB**

[Matériel précédent](#)   [Matériel suivant](#)

Fiche générale   Spécificité type implantation

ma date	<input type="text" value="19/01/2019"/>	<input checked="" type="checkbox"/> mon booleen
Mon montant	<input type="text" value="322.56"/>	<b>mon sélecteur</b> <input checked="" type="radio"/> Bleu <input type="radio"/> Rouge
mon numérique	<input type="text" value="122.4567"/>	
mon entier	<input type="text" value="789"/>	
mon texte	<input type="text" value="que j'aime"/>	

**Les actions autorisées pour la famille associée** au type d'implantation.

Exemple

RQ = révision quinquennale

RD = révision décennale

RF = réforme

**Divers**

« vide » : pour laisser une colonne vide

« désignation » : pour aller chercher la désignation de l'article du parc

A noter

Si **DETAIL\_IMPLANTATION.Codemarque** est sélectionné, la désignation de la marque sera imprimée

Si **DETAIL\_IMPLANTATION\_DateCompleteMS** est sélectionné, il n'y a un intérêt que pour le rapport. Cette date doit être égale à la date demandée (date dernière vérification si rapport standard, date facture MEC si corrective). On peut la faire apparaître en case à cocher, année ou date complète.

Si **DETAIL\_IMPLANTATION\_ModifiePostVerification** est sélectionné, il n'y a un intérêt que pour le rapport annuel. La date demandée doit être supérieur à la date de visite (on est dans le cas d'un deuxième passage comme une validation de MEC)

Si **DETAIL\_IMPLANTATION.verifieALaDerniereVisite** est sélectionné, la case sera toujours cochée sauf si « Lié histo rapport » est sélectionné : dans ce cas la coche n'apparaîtra que si la date demandée est la date de visite annuelle.

## En cliquant sur état paramétré

Titre	X	Largeur	Rubrique	Type	lié histo rapport	Rubrique substitution	Dem. rubrique	Orientat.	Vide si rapport	Vide si BV	Affichage action	Blanc si zéro
<b>Articles</b>	<b>0,000</b>	<b>277,000</b>		<b>SurTitre</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
N°	0,000	10,000	DETAIL_IMPLANTATION.Numero	Texte	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Désignation	10,000	50,000	Désignation	Texte	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Entier	60,000	10,000	DETAIL_IMPLANTATION.AnneeMiseEnS	Entier	<input type="checkbox"/>	DETAIL_IMPLANTATIC	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Num.	70,000	15,000	TSNUME mon numérique	Numérique	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Moné.	85,000	15,000	TSMONN Mon montant	Monétaire	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Date	100,000	15,000	TSDATE ma date	Date	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Bool.	115,000	10,000	TSBOOL mon booleen	Booleen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Sélec.	125,000	15,000	TSSELE Bleu ; Rouge	Sélecteur	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
RQ	140,000	10,000	RQ Révision quinquennale	Booleen	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Effectué cas	<input type="checkbox"/>
RD	150,000	10,000	RD Révision décennale	Entier	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Effectué anr	<input type="checkbox"/>
RF	160,000	10,000	RF Réforme	Entier	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prévision an	<input type="checkbox"/>
Observation	170,000	107,000	DETAIL_IMPLANTATION.cOMMentaire	Texte	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

### ✓ Onglet tableau

#### Les colonnes du corps de l'état

**Titre** : titre de la colonne

**X** : son abscisse dans le corps

**Largeur** : largeur dans le corps (la somme des largeurs doit faire 277)

**Rubrique** : la rubrique qui sera imprimée (voir les choix possibles plus haut)

**Type** : type de données

- Texte *exemple « maison »*
- Numérique *exemple « 123,45 »*
- Monétaire *exemple « 45,50 € »*
- Date *exemple « 20120625 » pour afficher 25/06/2012*
- Booléen (*case à cocher*)
- Sélecteur (*s'affichera dans l'état la désignation de l'option sélectionnée*)
- SurTitre (*pour rajouter une ligne d'entête au dessus de l'entête*)

**Lié histo rapport** : cette colonne ne sert que pour les actions. Il y a vérification et impression que si l'action a été effectuée le jour de la vérification

**Rubrique de substitution** : pour ceux qui gèrent la date de mise en service dans des champs différemment pour les co<sup>2</sup> et les autres.

**Dernière rubrique** : cocher si la rubrique est la plus à droite dans le corps de l'état.

**Orientat** : il est possible d'imprimer le texte de l'entête de colonne avec un angle. Les angles possibles sont 25° 45° et 90°

**Vide si rapport** : si on est en mode rapport, le champ sera vide

**Vide si BV** : si on est en mode BV, le champ sera vide

**Affichage action** : indique le mode d'impression voulu pour l'action. Il y a 3 options

- « Préviation année » : le logiciel calcul l'année prévue pour l'action

*Exemple : extincteur de 2012, action réforme, fréquence prévue pour cette action sur l'article du par concerné 10 ans. Il s'imprimera 2022*

- « Effectué année » : le logiciel imprime la dernière année pendant laquelle l'année a été effectuée. L'historique est consulté


*Exemple : extincteur de 2012, action révision quinquennale, l'historique montre que cette action a eu lieu en 2015. Il s'imprimera 2015*

- « Effectué case » : le logiciel regarde dans l'historique si à la dernière vérification l'action a été effectuée. Si c'est le cas SI2A imprimera une case cochée.

*Remarque : dans ce cas le type devra obligatoirement être booléen sinon sera imprimé 1 ou 0 selon le cas*


**Blanc si zéro** : en cas de valeur nulle (0 ou 0,00 ou 0,00 €), la valeur nulle sera effacée.

## ✓ Onglet général

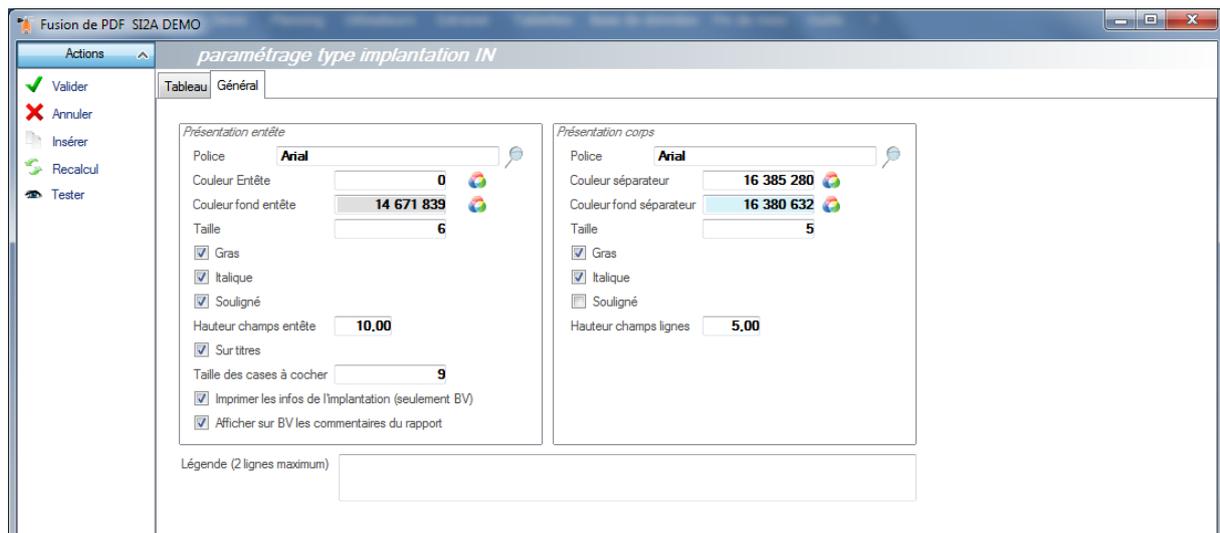

## Présentation de l'entête

Police (et ses caractéristiques)

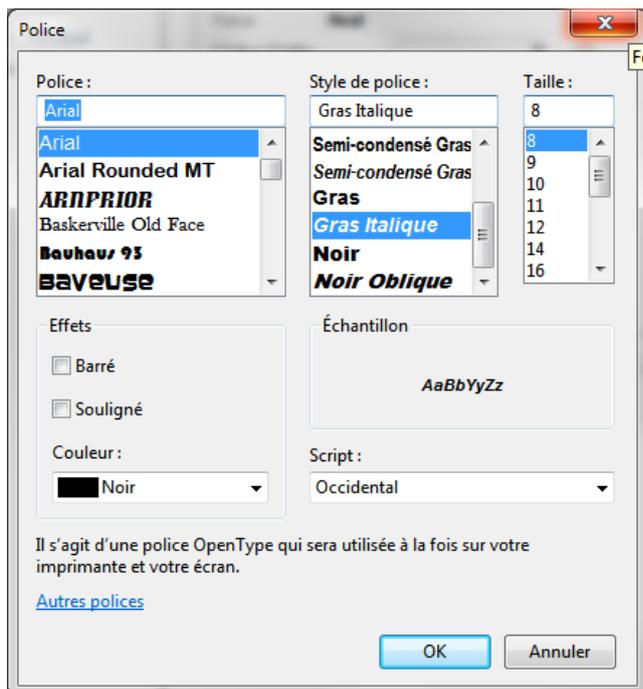

Couleur de fond (autre que noir)

Hauteur de l'entête

Si on veut gérer une deuxième ligne d'entêtes au dessus des entêtes, il faut cocher « Sur titres »

Les cases à cocher en édition sont pour une taille donnée assez petites. Si on en utilise, on peut spécifiquement changer leur taille

Pour les BV (pas les rapports), vous avez la possibilité d'imprimer les informations de l'implantation en bas à droite.

Vous pouvez également sur les BV afficher les commentaires du rapport de l'année précédente.

Attention : si vous sélectionnez la police, il faut impérativement saisir la taille.

### Présentation du corps

Même chose que pour l'entête sauf que la couleur et la couleur de fond ne sont que pour les lignes de séparation (exemple Salle 1). Les lignes de parc sont en noir sur fond blanc.

Il ne faut pas que la légende dépasse 2 lignes (elle serait tronquée)

Voici un exemple



**InterActif**  
GROUPE Guillaume Informatique

**Test pour état paramétré**



**APSAB**  
Service d'installation et de maintenance des extincteurs  
Certifié n° 14 - 137 231 -  
Certifié n° 232 0704 355

Client

LAITERIE DE THEIX  
THEIX  
63122 CEYRAT

---

Implantation

LAITERIE DE THEIX 2  
THEIX  
63122 CEYRAT

BULLETIN DE VISITE 1  
Contrat N°

Dernière vérif. 04/09/2018  
Vérificateur: GB

J F M A M J J A S O N D

Q4 I14 à établir

Articles											
N°	Désignation	Entier	Num.	Moné.	Date	BooL	Sélec.	RQ	RD	RF	Observat.
Salle 1											
1	EXTINCTEUR 6 LITRES EAU PULVERISE AB	2010	122,46	322,56 €	20/01/001	<input checked="" type="checkbox"/>	Bleu	<input checked="" type="checkbox"/>	0	2030	
2A	EXTINCTEUR 6 LITRES EAU PULVERISE AB	2012			12/10/201	<input type="checkbox"/>	Rouge	<input type="checkbox"/>	2017	2032	fond séparateur
Salle 2											
2B	EXTINCTEUR 6 LITRES EAU PULVERISE AB	2010	32,54	125,60 €	23/01/201	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	0	2030	
4	EXTINCTEUR EAU PULVERISEE AB 45 LITRES	2015				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	0	2035	
différents formats : entier/numérique/monétaire/date/case à cocher/sélecteur											
						Code accès 4242 Contact n°1 35354 Contact n°2 45345333 Observations Obs					

RQ : révision quinquennale - RD : révision décennale - RF : réforme

## Nous allons prendre un exemple de rapport extincteur

1 cas : nous voulons des cases à cocher pour les actions

MP (vérification lors de la visite), RQ RD et RF Ces 3 dernières actions doivent être cochées (lié histo rapport) car on veut que ce soit cocher si l'action a été faite lors de la dernière visite

Fusion de PDF S12A DEMO

paramétrage type implantation IN

Actions: Valider, Annuler, Insérer, Recalcul, Tester

Titre	X	Largeur	Rubrique	Type	lié histo rapport	Rubrique substitution	Dem. rubrique	Orientat.	Vide si rapport	Vide si BV	Affichage action	Blanc si zéro
Général	0,000	140,000		SurTitre	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
N°	0,000	15,000	DETAIL_IMPLANTATION.Numero	Texte	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Année	15,000	15,000	DETAIL_IMPLANTATION.AnnéeMiseEnS	Entier	<input type="checkbox"/>	DETAIL_IMPLANTATIC	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Article	30,000	30,000	DETAIL_IMPLANTATION.CodeArticle	Texte	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Désignation	60,000	50,000	Désignation	Texte	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marque	110,000	30,000	DETAIL_IMPLANTATION.Codemarque	Texte	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Action	140,000	30,000		SurTitre	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>MP</b>	<b>140,000</b>	<b>15,000</b>	<b>DETAIL_IMPLANTATION.vérifieA</b>	<b>Booleen</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
RQ	155,000	15,000	RQ Révision quinquennale	Booleen	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Effectué cas
RD	170,000	15,000	RD Révision décennale	Booleen	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Effectué cas
Localisation	170,000	107,000		SurTitre	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
RF	185,000	15,000	RF Réforme	Booleen	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Effectué cas
Niv	200,000	10,000	DETAIL_IMPLANTATION.CodeEmplacem	Texte	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Emplacement	210,000	34,000	DETAIL_IMPLANTATION.LibelleEmplacem	Texte	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Observation	244,000	33,000	DETAIL_IMPLANTATION.cOMmentaire	Texte	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>



### Rapport INCENDIE



Service d'installation et de maintenance des extincteurs (référéntiel 14 - NF 225) - Certificat n° : 293/07/04-285

Certification obtenue par APSAO Cert. Demande sous le régime de la Certification (www.apsoa-cert.com). Ces certifications sont en conformité avec les exigences de la norme NF 225-14. La certification est délivrée par le Centre de Certification de la norme NF 225-14, de la norme NF 225-14-1 et de la norme NF 225-14-2. Les certifications sont délivrées aux entreprises, les entreprises, les organismes, les associations et les collectivités locales. La certification est délivrée aux entreprises, les entreprises, les organismes, les associations et les collectivités locales. La certification est délivrée aux entreprises, les entreprises, les organismes, les associations et les collectivités locales.

Client

MAIRIE DE SAINT-FLOUR Mairie  
BP 36 AVENUE BESSERETTE  
15102 SAINT FLOUR CEDEX

Implantation

MAIRIE DE SAINT-FLOUR 5 GYMNASE  
AVENUE FOCH  
15100 SAINT FLOUR CEDEX

BULLETIN DE VISITE 9624  
Contrat N° T1700002

J F M A M J J A S O N D

Q4 N4 Q5 à établir

Gestionnaire: 8555

Code entrée: 15

Contact1 + TEL: 46

Télésurveillance:  Téléphone: 156

Empl registre: 5422

N°	Année	Article	Désignation	Marque	Action				Niv	Localisation	
					MP	RQ	RD	RF		Emplacement	Observation
Salle 1											
1	2017	ROTEP4SL	EXTINCTEUR EAU PULVERISEE AB 45 LITRES	ROT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Remise	Changement lance
2	1996	ROTEPBL	EXTINCTEUR 6 LITRES EAU PULVERISE AB	ROT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ETAGE	adresser le devis à Monsieur Dupont
4	2011	ANDPP50K	EXTINCTEUR POUDRE POLYVALENTE ABC 50 KG	ANDRIEU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		ETAGE	
5	2018	ROTCO22K	EXTINCTEUR CO2 2 KG	ROT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		HALL ENTREE	
6	2009	ROTEPBL	EXTINCTEUR 6 LITRES EAU PULVERISE AB	ROT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		ETAGE	
7	2012	ANDCO22K	EXTINCTEUR CO2 2 KG	ANDRIEU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		SALLE 1	
Salle 2											
9	2012	ANDCO22K	EXTINCTEUR CO2 2 KG	ANDRIEU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		SALLE 1	
10	2012	ANDCO22K	EXTINCTEUR CO2 2 KG	ANDRIEU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		SALLE 1	
16	2011	ANDPP50K	EXTINCTEUR POUDRE POLYVALENTE ABC 50 KG	ANDRIEU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		ETAGE	
17	2018	ROTCO22K	EXTINCTEUR CO2 2 KG	ROT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		HALL ENTREE	
18	2012	ROTEPBL	EXTINCTEUR 6 LITRES EAU PULVERISE AB	ROT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		ETAGE	
11	2012	ANDCO22K	EXTINCTEUR CO2 2 KG	ANDRIEU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		SALLE 1	

Pour info, si on imprime le BV les cases ne sont pas cochées

BULLETIN DE VISITE 9624

Contrat N° T1700002

Dernière vérif: 16/05/2019

Vérificateur: GB

J F M A M J J A S O N D

Q4 N4 Q5 à établir

Gestionnaire: 8555

Code entrée: 15

Contact1 + TEL: 46

Télésurveillance:  Téléphone: 156

Empl registre: 5422

Général					Action				Localisation		
N°	Année	Article	Désignation	Marque	MP	RQ	RD	RF	Niv	Emplacement	Observation
Salle 1											
1	2017	ROTEP4SL	EXTINCTEUR EAU PULVERISEE AB 46 LITRES	ROT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Remise	Changement lance
2	1996	ROTEP4L	EXTINCTEUR 6 LITRES EAU PULVERISE AB	ROT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	ETAGE	adresser le devis à Monsieur Dupont
4	2011	ANDP59K	EXTINCTEUR POUDRE POLYVALENTE ABC 50 KG	ANDREU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	ETAGE	
5	2018	ROCO22K	EXTINCTEUR CO2 2 KG	ROT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		HALL ENTREE	
6	2009	ROTEP4L	EXTINCTEUR 6 LITRES EAU PULVERISE AB	ROT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	ETAGE	
7	2012	ANDCO22K	EXTINCTEUR CO2 2 KG	ANDREU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		SALLE 1	
Salle 2											
9	2012	ANDCO22K	EXTINCTEUR CO2 2 KG	ANDREU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		SALLE 1	

2 cas : nous voulons afficher pour les RQ, RD et RF l'année pendant laquelle l'action sera effectuée

J F M A M J J A S O N D

Q4 N4 Q5 à établir

Gestionnaire: 8555

Code entrée: 15

Contact1 + TEL: 46

Télésurveillance:  Téléphone: 156

Empl registre: 5422

Général					Action				Localisation		
N°	Année	Article	Désignation	Marque	MP	RQ	RD	RF	Niv	Emplacement	Observation
Salle 1											
1	2017	ROTEP4SL	EXTINCTEUR EAU PULVERISEE AB 46 LITRES	ROT	<input type="checkbox"/>	2022	2027	2037		Remise	Changement lance
2	1996	ROTEP4L	EXTINCTEUR 6 LITRES EAU PULVERISE AB	ROT	<input type="checkbox"/>	2022	2027	2037	1	ETAGE	adresser le devis à Monsieur Dupont
4	2011	ANDP59K	EXTINCTEUR POUDRE POLYVALENTE ABC 50 KG	ANDREU	<input type="checkbox"/>	2028	2021	2031	2	ETAGE	
5	2018	ROCO22K	EXTINCTEUR CO2 2 KG	ROT	<input type="checkbox"/>	2028	2021	2031		HALL ENTREE	
6	2009	ROTEP4L	EXTINCTEUR 6 LITRES EAU PULVERISE AB	ROT	<input type="checkbox"/>	2019	2021	2029	3	ETAGE	
7	2012	ANDCO22K	EXTINCTEUR CO2 2 KG	ANDREU	<input type="checkbox"/>	2019	2021	2029		SALLE 1	
Salle 2											
9	2012	ANDCO22K	EXTINCTEUR CO2 2 KG	ANDREU	<input type="checkbox"/>	2019	2021	2029		SALLE 1	
10	2012	ANDCO22K	EXTINCTEUR CO2 2 KG	ANDREU	<input type="checkbox"/>	2019	2021	2029		SALLE 1	
16	2011	ANDP59K	EXTINCTEUR POUDRE POLYVALENTE ABC 50 KG	ANDREU	<input type="checkbox"/>	2024	2021	2031	2	ETAGE	

	<u>MP</u>	<u>RQ</u>	<u>RD</u>	<u>RF</u>	<u>Niv</u>
<b>1</b>					
	<input type="checkbox"/>	2022	2027	2037	
	<input type="checkbox"/>	2022	2027	2037	1
	<input type="checkbox"/>	2028	2021	2031	2
	<input type="checkbox"/>	2028	2021	2031	
	<input type="checkbox"/>	2019	2021	2029	3
	<input type="checkbox"/>	2019	2021	2029	
<b>2</b>					
	<input type="checkbox"/>	2019	2021	2029	

3 cas : nous voulons afficher pour les RQ, RD et RF l'année pendant laquelle l'action a été effectuée

J F M A M J J A S O N D

Q4 N4 Q5 à établir

Gestionnaire: 8555

Code entrée: 15

Contact1 + TEL: 46

Télésurveillance:  Téléphone: 156

Empl registre: 5422

N°	Année	Général			Action		Localisation					
		Article	Désignation	Marque	MP	RQ	RD	RF	Niv	Emplacement	Observation	
Salle 1												
1	2017	ROTEP4SL	EXTINCTEUR EAU PULVERISEE AB 45 LITRES	ROT	<input checked="" type="checkbox"/>						Remise	Changement lance
2	1998	ROTEP4L	EXTINCTEUR 8 LITRES EAU PULVERISE AB	ROT	<input type="checkbox"/>				2019		ETAGE	adresser le devis à Monsieur Dupont
4	2011	ANDPP50K	EXTINCTEUR POUDRE POLYVALENTE ABC 50 KG	ANDRIEU	<input checked="" type="checkbox"/>	2017					ETAGE	
5	2018	ROTCO22K	EXTINCTEUR CO2 2 KG	ROT	<input checked="" type="checkbox"/>						HALL ENTREE	
6	2009	ROTEP4L	EXTINCTEUR 8 LITRES EAU PULVERISE AB	ROT	<input checked="" type="checkbox"/>			2019			ETAGE	
7	2012	ANDCO22K	EXTINCTEUR CO2 2 KG	ANDRIEU	<input checked="" type="checkbox"/>						SALLE 1	
Salle 2												
9	2012	ANDCO22K	EXTINCTEUR CO2 2 KG	ANDRIEU	<input checked="" type="checkbox"/>						SALLE 1	

Penser à mettre à blanc si 0 dès qu'on veut afficher une année